АктивСток
современные инженерные системы
+7 (981) 732-01-00
+7 (800) 350-58-39
бесплатно по России
mail@akstok.ru
www.akstok.com

Поля в листе активные — заполняйте прямо в этом PDF. Или заполните онлайн: akstok.com/opros/avtomoyka/ — получите готовый лист для печати.

Заказчик	
Адрес объекта	
Контактное лицо	
Телефон / e-mail	

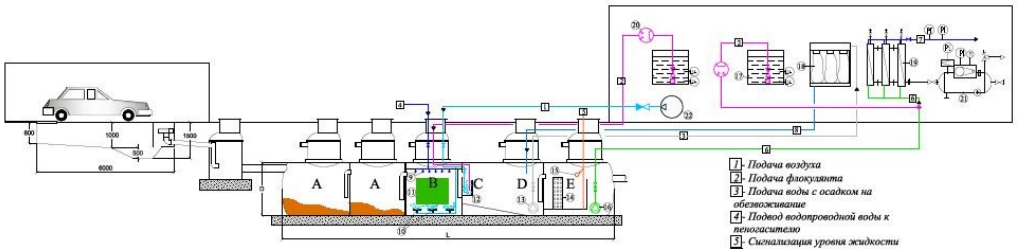

A - Зона отстаивания песка
B - Зона аэрации. Выделения СПАВ
C - Камера смешивания флокулянта
D - Зона вторичного отстаивания
E - Зона тонкой фильтрации

Количество постов	Автомоек	Расход воды л/час	Расход воды л/мин	D	L
1	4	600	10	1200	7900
2	8	1200	20	1200	9000
3	12	1800	30	1200	10300
4	16	2400	40	1600	11300
5	20	4000	65	1600	13600
6	24	4800	80	2300	9600
7	28	5600	95	2300	10400
8	32	6400	110	2300	12100
9	36	7200	120	2300	12600
10	40	8000	135	2300	14100

1 - Подача воздуха
2 - Подача флокулянта
3 - Подача воды с осадком на обезвоживание
4 - Подвод водопроводной воды к пеногасителю
5 - Сигнализация уровня жидкости
6 - Подача воды на блок доочистки
7 - Очищенная вода на оборотное использование
8 - Возврат воды после обезвоживателя
9 - Пеногаситель
10 - Дисковый аэратор
11 - Полиэтиленовая загрузка
12 - Трубчатый аэратор
13 - Погружной насос для откачивания осадка
14 - Губратый фильтр
15 - Поплавковый датчик уровня
16 - Насос подачи воды на доочистку
17 - Станция приготовления флокулянта
18 - Мешковый обезвоживатель осадка
19 - Система напорной фильтрации
20 - Насос даозатор
21 - Компрессор
22 - Воздуходувка

	Вопрос	Ед. изм.	Ответ
1	Расчетный расход сточных вод на очистку	м3/час	
2	Количество постов автомойки	шт.	
3	Количество автомобилей в час	шт.	
4	Время работы автомойки, часов в сутки	час	
5	Тип автомобилей: грузовые ИЛИ легковые (ненужное зачеркнуть)		
7	Блок доочистки для возврата воды в оборотное водоснабжение: да/нет		
9	Глубина залегания подводящей трубы (лоток), hв	мм	
10	Вариант исполнения (газон/асфальт)		
11	Размещение вспомогательного оборудования (собственное помещение/павильон FloTenk)		
12	Тип грунта (отметьте галочкой):		
	- грунт плотностью не более 2100 кг/м^2 (супесь, суглинок) с возможностью разделки стенок котлована под углом 45^0 и замещения грунта строительным песком		
	- грунт плотностью свыше более 2100кг/м2 (глина) без возможности разделки стенок котлована под углом 450		
	- нестабильный грунт с необходимостью применения специальных мер по укреплению стенок котлована		

Специальные требования:

1. Если пункт 1 не известен, обязательно заполните пункты 2,3,4.
2. * Окончательное значение рассчитывает производитель.

Минимально для расчёта заполните строки, выделенные цветом. Остальное уточним при разговоре.

Дата: _____ Подпись: _____